



Kandiline torustik 2017

Toodetest

Üldist

Käesolev kataloog sisaldab meie poolt valmistatavate ventilatsiooni kandiliste torude ja osade infomaterjale. Tooted on valmistatud vastavalt standardile EVS-EN 1505.

Standardtooted on valmistatud kuumtsingitud teraslehest. Vastavalt vajadusele valmistame ka teistest materjalidest tooteid. Parema korrosioonikaitse ja vastupidavusega on tooted mis valmistatakse rooste-vabast või alutsingitud teraslehest.

Vajadusel valmistame ka torusid ja osi vastavalt jooni-sele mis ei kajastu kataloogis.

Lubatud hälbed ja tolerantsid

Sirge ventilatsioonitoru pikkuse L hälve on $\pm 0.005L$

Nurga tolerants $\pm 2^\circ$.

Kõrvalekalded väärtustele a, b, c, d, e ja s vahemikus 0-4 mm.

Mõõdud

Kandilise toru ja toruosade nimimõõdud on toru külgede sisemõõdud a ja b millimeetrites. a tähistab nähtavat külge. Kandilise kanali ülemineku korral tähistatakse väiksema otsa mõõte tähtedega c ja d, kus c tähistab nähtavat külge.

Mõõt l tähistab kasulikku pikkust, mis paigaldamisel mõjutab kanalisüsteemi kogu pikkust.

Toru ja osasid on võimalik tellida küljemõõduga 150-2500 mm.

Ühendused

Ventilatsioonikanali ja osade omavaheliseks ühenda-miseks on tooted varustatud ühendusliistuga (standardina kasutatakse Z-profiili). Võimalik tellida ka europrofiili ja äärikühendusega tooteid. Ventilatsioonisüsteemi koostamisel vastavalt paigaldusjuhendile on võimalik Metaline OÜ torustiku osadega saavutada erinevate ühendusmeetodite abil järgmised tihedusklassid:

- Z-profiilühendus, klass B
- europrofiilühendus, klass C
- äärikühendus, klass D (keevitatud torustik)

Kandiline Torustik

www.metaline.ee

VKK



VKP 90



VKP 45



VKI




VKE



VKC



VKR



VKD



VKX




VKT



VKS



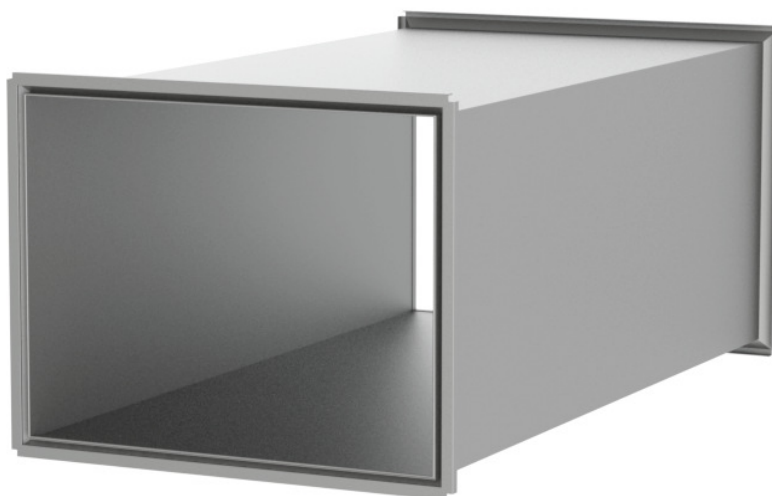

VKK toru

Kirjeldus


VKK kandiline toru mille mõlemad otsad on standardina varustatud ühendusliistuga (z-profil). Sõltuvalt toru suurusest tugevdatakse see tsingitud tugevdusvarraste ja -nurkadega.

Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus
5. l - Pikkus
kui a või b ≤ 1200, siis l = 1250 või 2000mm.
kui a või b > 1200, siis l = 1250 mm

Näide

VKK	-R	500	x	300	L-1250
1	2	3		4	5





VKP 90° põlv

Kirjeldus


VKP ventilatsiooni põlve mõlemad otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil). Kui küljepikkus $a > 600$ mm paigaldatakse põlve sisse suunamisplaadid. Standard raadius $r = 125$ mm. Standard nurk $\alpha = 90^\circ$.

Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. Nurk - 90°
4. a - Pööratav külg
5. b - Laius

Näide

VKP	-R	-90	500	x	300
1	2	3	4		5

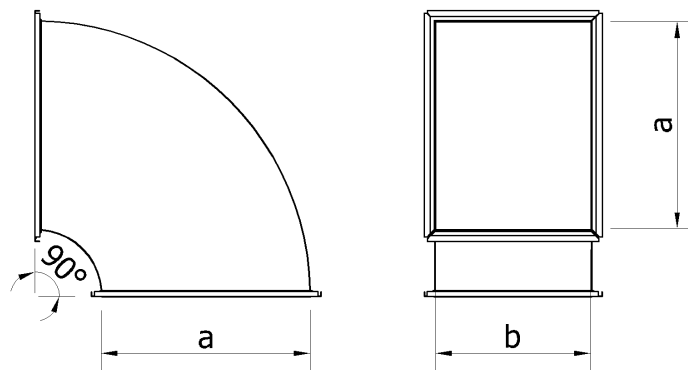



VKP 45° pölv

Kirjeldus



VKP ventilatsiooni põlve mõlemad otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil).
Standard raadius $r = 125$ mm.
Standard nurk $\alpha = 45^\circ$.

Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. Nurk - 45°
4. a - Pööratav külg
5. b - Laius

Näide

VKP	-R	-45	500	x	300
1	2	3	4		5

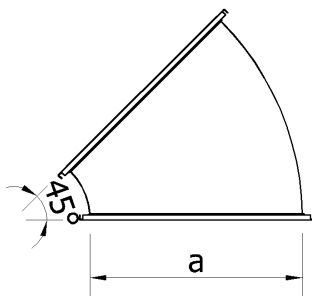



VKI sadul

Kirjeldus


VKI sadulat kasutatakse juhtudel, kui soovitakse ventilatsioonikanalisse teha kanali hargnemist. Sadula üks ühendusots on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja toru peale asetatava otsa serv on ära keeratud 30 mm. Standard pikkus 125 mm.


Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus

Näide

VKI	-R	500	x	300
1	2	3		4

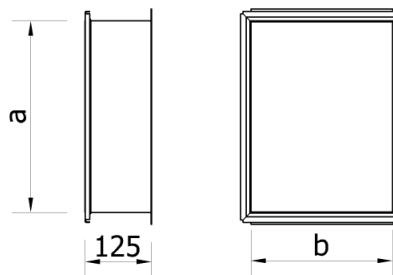

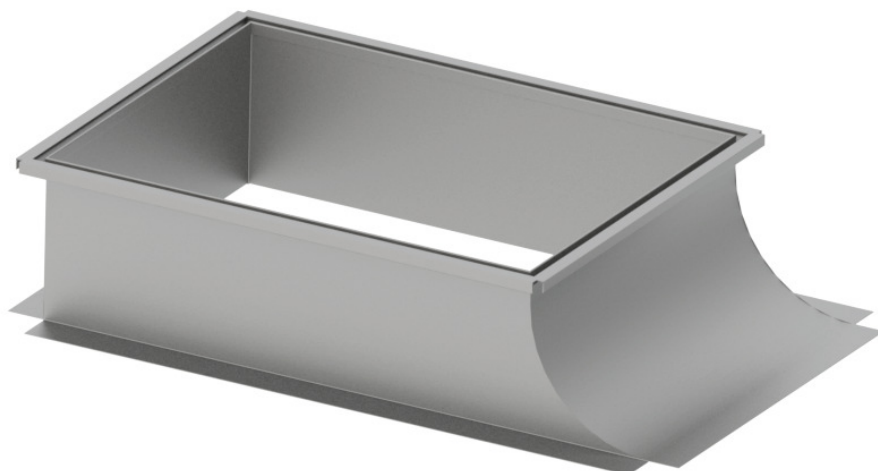

VKE sadul kaldu

Kirjeldus


VKE sadulat kasutatakse juhtudel, kui soovitakse ventilatsioonikanalisse teha kanali hargnemist. Sadula üks ühendusots on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja toru peale asetatava otsa serv on ära keeratud 30 mm. Standard pikkus 125 mm

Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus

Näide

VKE	-R	500	x	300
1	2	3		4

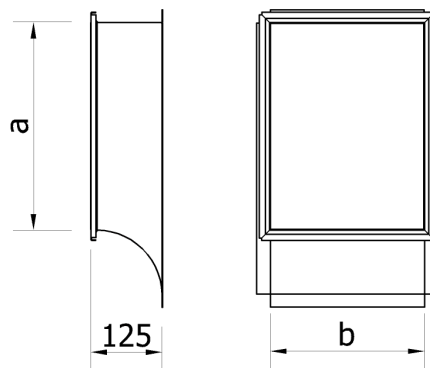



VKC sadul ümarale

Kirjeldus


VKC sadulat kasutatakse juhtudel, kui soovitakse kandiline kanal ühendada ümara kanaliga. Sadula kandiline ühendusots on varustatud ühendusliistuga (z-profil). Ümara toruga ühendamiseks on sadulal ära keeratud serv. Standard pikkus 125 mm.


Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus
5. d - Kanali läbimõõt

Näide

VKC	-R	500	x	300	/	315
1	2	3		4		5

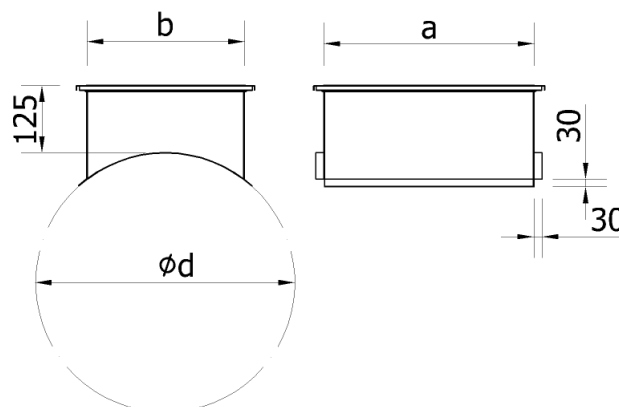

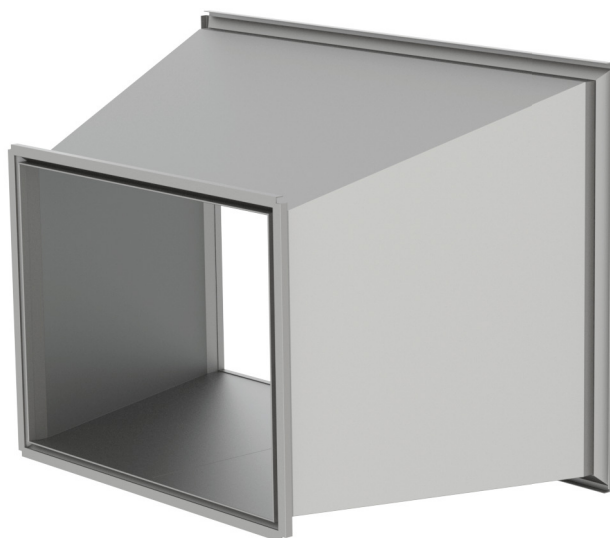

VKR üleminek k/k

Kirjeldus

VKR üleminekut kasutatakse juhtudel kui soovitakse kahte erinevas mõõdus kandilise ristlõikega kanalit omavahel ühendada. Ülemineku otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil).

Standard pikkus 300 mm, kui a või $b < 800$ mm.



Standard pikkus 500 mm, kui a või $b > 800$ mm.


Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus
5. c - Laius
6. d - Kõrgus
7. Ekstsentrilisus: 1,2,3,4,5
8. l - Pikkus

Näide

VKR	-R	500	x	300	/400	x	200	-1	- 300
1	2	3		4	5		6	7	8

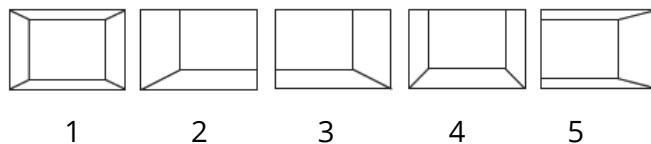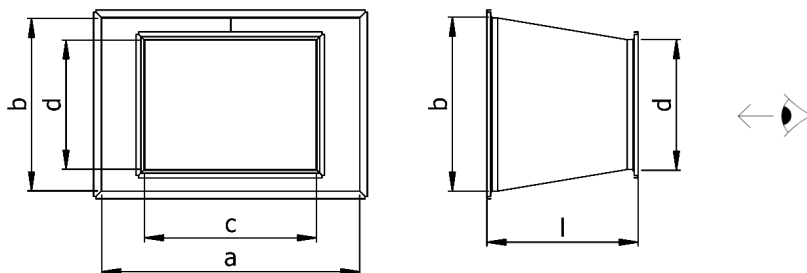

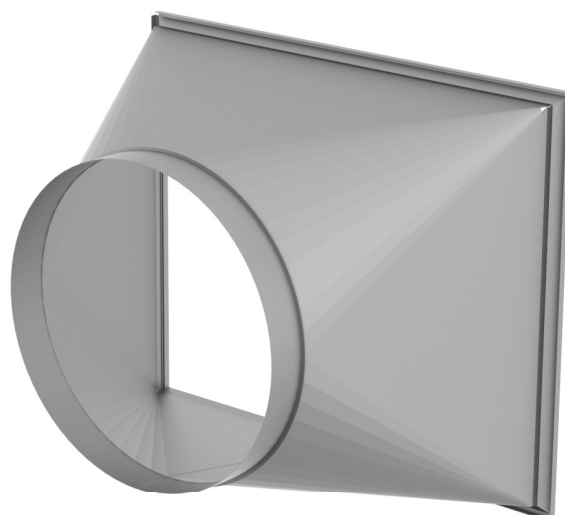

VKD üleminek k/ü

Kirjeldus



VKD üleminekut kasutatakse juhtudel kui soovitakse kandilise ristlõikega kanalist üle minna ümarale kanalile. Ülemineku kandiline ots on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja ümar ots on osamõõdus. Standard pikkus 300 mm, kui a või $b < 800$ mm. Standard pikkus 500 mm, kui a või $b > 800$ mm.

Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus
5. d - Läbimõõt
6. Ekstsentrilisus: 1,2,3,4,5
7. l - Pikkus

Näide

VKD	-R	500	x	300	/315	-1	-300
1	2	3		4	5	6	7

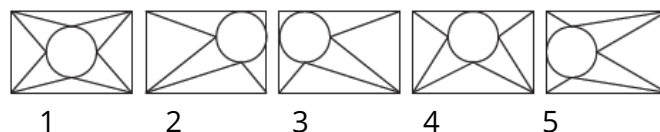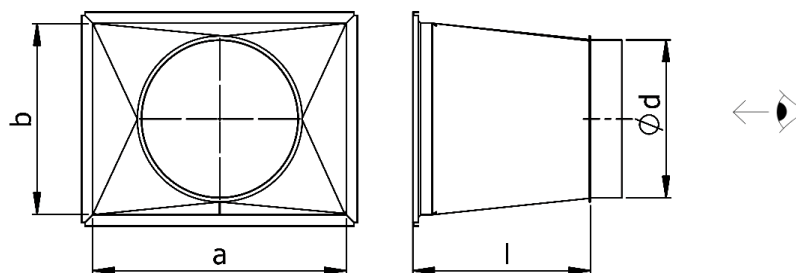



VKX pime

Kirjeldus


VKX ventilatsioonikanali pime on mõeldud paigaldamiseks kanali lõppu. See on valmistatud tsingitud lehtmestallist. Standardset on toode ilma ühendusliistuta.

Toote tähistamine


1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus

Näide

VKX	-R	500	x	500
1	2	3		4



ühendusliistuga



Standard - ilma liistuta



VKT kolmik

Kirjeldus


VKT ventilatsioonikanali kolmikuga on võimalik kanali 90°-ne hargnemine. Kolmiku otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja on tugevdatud põiki lehe lainestusega.

Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Laius
4. b - Kõrgus
5. c - Kõrgus
6. d - Kõrgus

Näide

VKT	-R	500	x	300	/400	/600
1	2	3		4	5	6

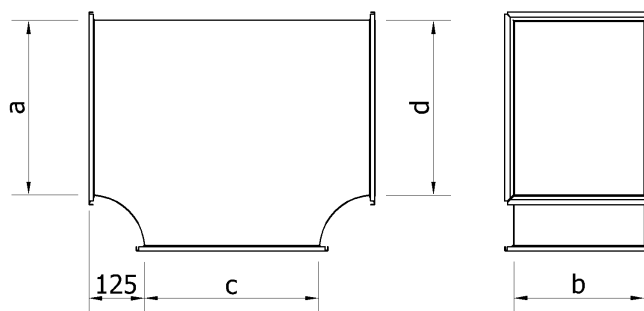



VKS nihe

Kirjeldus

VKS ventilatsioonikanali nihe on sobiv kasutada kohtades kui kanali paigaldamisel tekib takistus või nihkeid seoses kanali mõõtude muutumisega.


Nihke mõlemad otsad on varustatud ühendusliistuga (z-profiil) ja on tugevdatud põiki lehe lainestusega. Selleks, et tagada nõuetekohane õhuvoolu liikumine, on soovitatav valida sobivad mõõdud pikkusele l ja nihkele s.


Toote tähistamine

1. Tähis
2. Materjal
 - ZN: Tsingitud teras (standard, ei märgita)
 - AZ: Alutsink
 - R: Roostevaba
 - H: Happekindel
3. a - Kõrgus
4. b - Laius
5. s - Nihe
6. l - Pikkus

Näide

VKS	-R	500	x	300	-50	-300
1	2	3		4	5	6

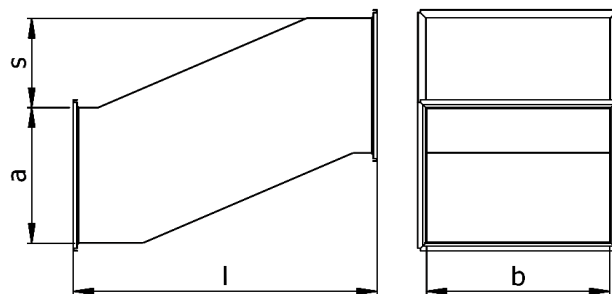

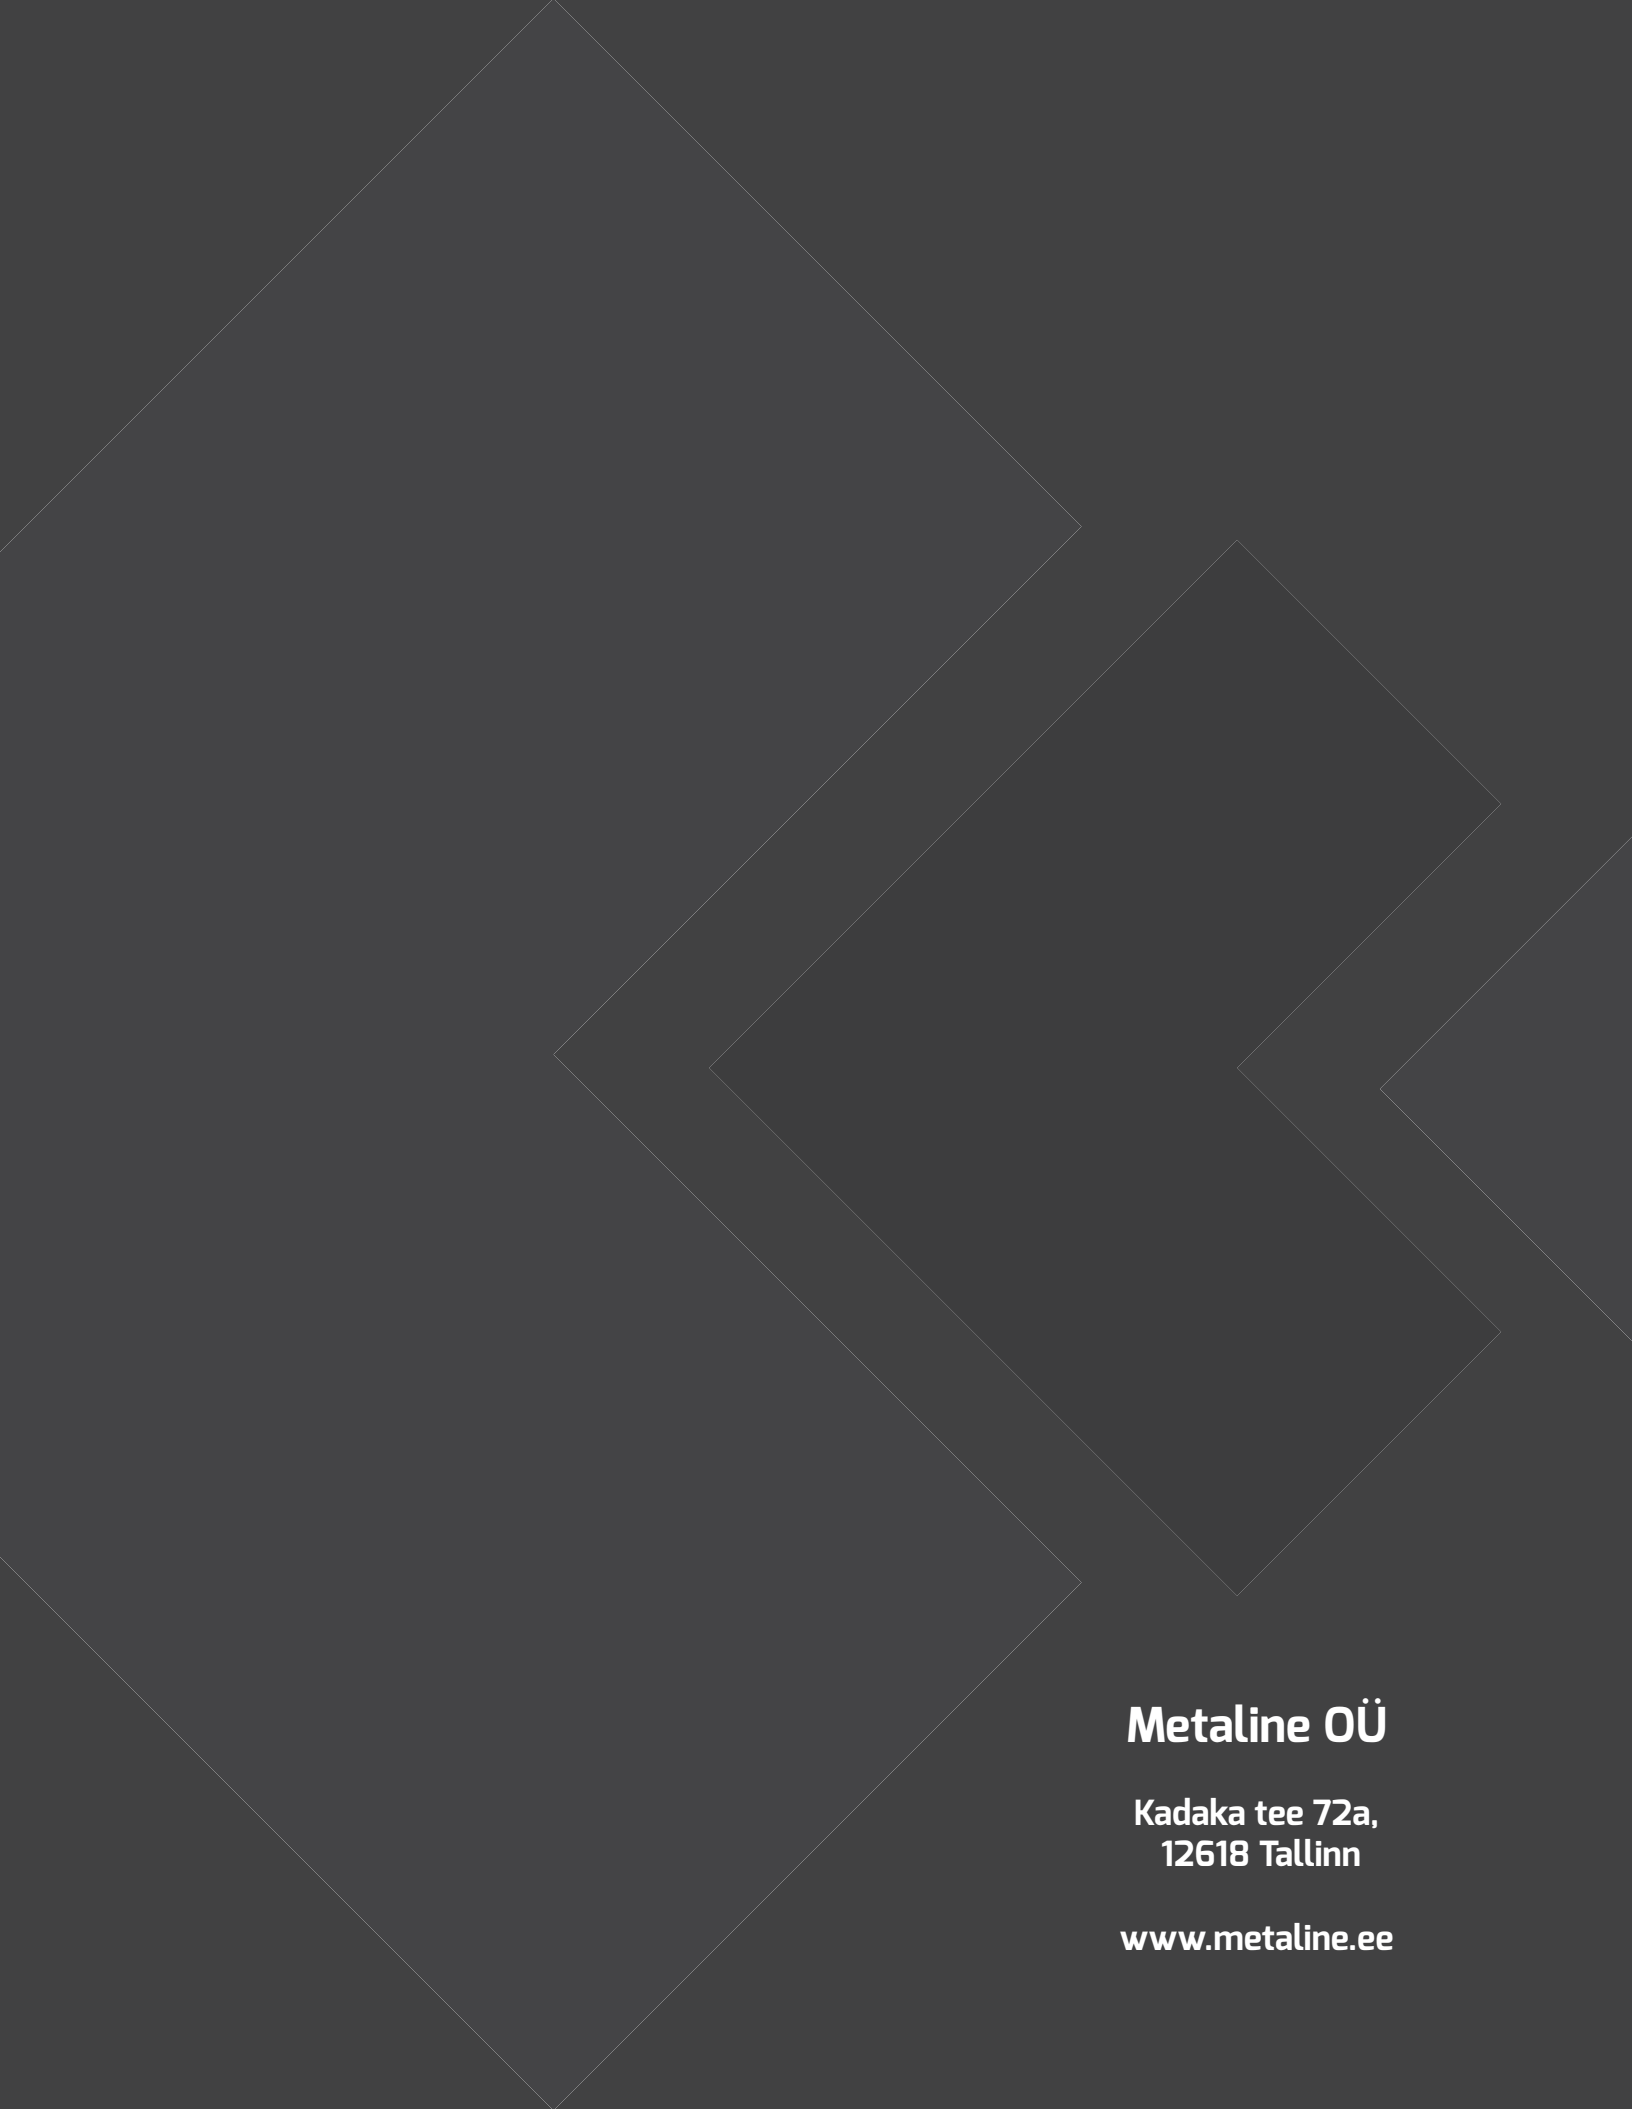

Metaline OÜ

**Kadaka tee 72a,
12618 Tallinn**

www.metaline.ee